

PELASTUSTOIMINNAN KOHDEKORTTI

Kohdekortin tarkoitus

Kohdetiedot helpottavat ja nopeuttavat pelastustoimintaa. Uusiin kiinteistöihin, jossa on automaattinen paloilmoitin ja/tai sammutuslaitos sekä vaarallisia kemikaaleja (ilmoitusraja), on laadittava kohdekortti (kohdepiirros). Vanhojen kiinteistöjen osalta asia käsitellään valvontakäynnin yhteydessä.

Säädösperusta

Pelastuslaki (379/2011) 9§, 12 § ja 82 §, laki eräistä paloturvallisuuslaitteista (191/2024), Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019

Kohdetietojen toimitus

Kiinteistön omistaja tai haltija täyttää tiedot ja toimittaa kohdetiedot (kohdepiirros) pelastuslaitokselle osoitteeseen kohdekortit.ks(at)pelastustoimi.fi. Kohdetiedot toimitetaan sähköisessä muodossa (*pdf).

Paloilmoittimen Elinkaarikirjassa (toteutuspyytäkirja) huomioitavia asioita

Kohta: MUUT VAATIMUKSET

Muu: Pelastuslaitokselle toimitetaan tarvittavat tiedot valvotuista tiloista kohdekortilla

Kohta: ILMOITTIMEN LIITTÄMINEN HÄTÄKESKUKSEEN

Paloilmoittimen haltija huolehtii siitä, että pelastuslaitos on saanut käyttöönsä kaikki tarvittavat tiedot valvotuista tiloista kohdekortilla.

Kohdekortin täyttöohjeet

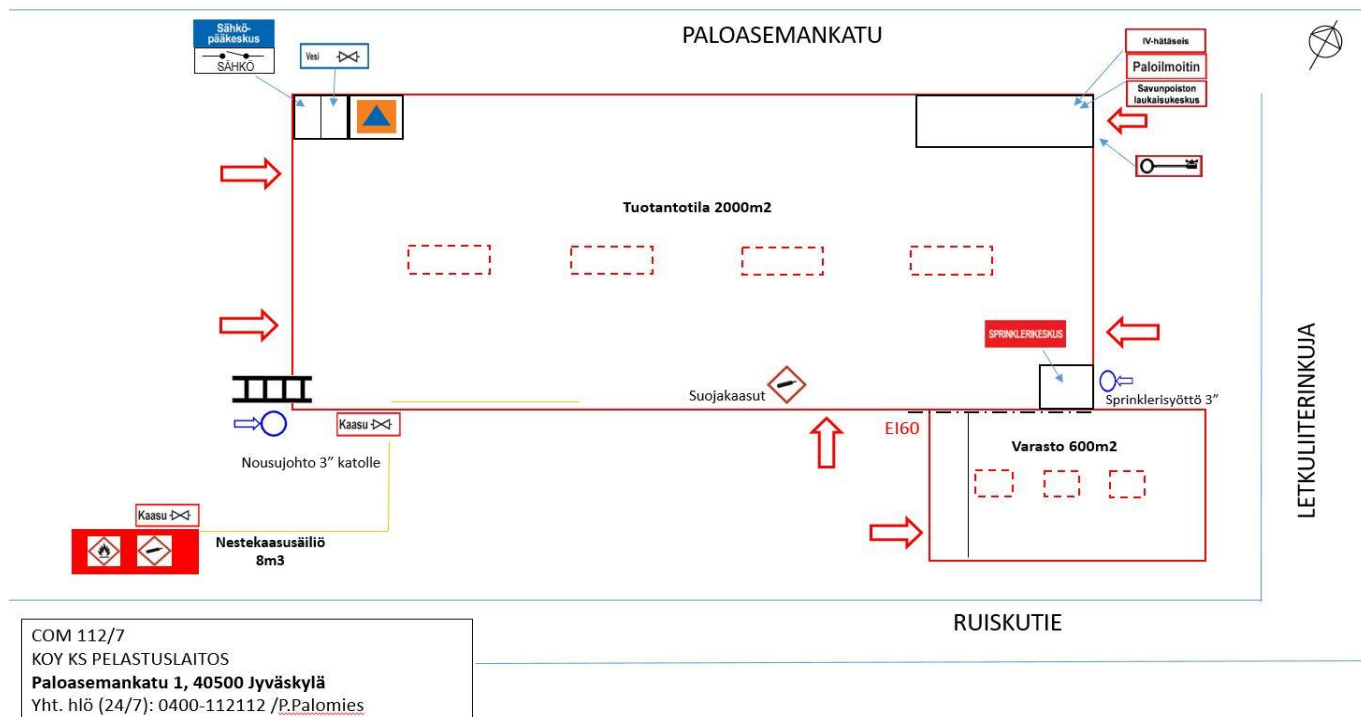
Kohdekorttia tehtäessä on huomioitava seuraavia asioita:

- Kohdekortissa käytettävät piirrosmerkit löytyvät tämän ohjeen lopusta, piirrosmerkkien kokoa voi vapaasti muuttaa kohdekortin soveltuvaksi.
- Kohdekortin tulee olla kokoa A3 tai A4.
- Kohdekortin pohjana voi käyttää paloilmoittimen asemapiirrosta tai vastaavaa.
- Ylimääräiset havainnointia häiritsevät viivat ym. tulee poistaa.
- Paloilmoittimella / sammutuslaitteistolla valvottu rakennus rajataan punaisella ääriviivalla.
- Kohdekortissa tulee olla merkittyinä:
 - o rakennusta sivuavat kadut tai tiet nimineen,
 - o rakennuksen pääkäyttötapa ja enimmäiskerrosluku/korkeus,
 - o sisäänkäynnit/hyökkäystiet punaisin nuolin,









- palokunnan putkilukon sijainti,
- paloilmoitinkeskuksen ja mahdollisten alakeskusten sijainnit,
- sprinklerikeskuksen sijainti
- muiden mahdollisten sammutus- ja savunpoistolaitteistojen laukaisukeskusten sijainnit,
- palokunnan sprinklerisyöttöliittimien sijainnit,
- katolle johtavien ulkotikkaiden paikat,
- ilmansuuntamerkintä näkyvälle paikalle,
- mittajana etäisyyksien arviointia varten,
- rakennuspalopostien sijainnit (HUOM. EI ALKUSAMMUTUSKALUSTOA),
- katolle tai porraskäytäviin johtavien kuivanousujen sijainnit,
- vaarallisten aineiden varastojen tai sijoituspaikkojen sijainnit,
- sähköpääkeskuksen/muuntamon sijainti,
- ilmanvaihdon, kaasun, veden ja sähkön pääsulkujen sijainnit.

ESIMERKKIPIIRROS



KÄYTETTÄVÄT PIIRROSMERKIT JA NIIDEN SELITYKSET

	Palokunnan putkilukko		Palokunnan hyökkäystie		Kaasupullot
	Paloilmoitinkeskus		Pelastustie		Palavat nesteet
	Paloilmoittimen alakeskus		Ilmanvaihtokonehuone		Helposti syttyvät nesteet
	Sprinklerikeskus		Ilmanvaihdon hätäseis		Hapettavat aineet
	Savunpoiston laukaisukeskus		Savunpoistoluukku		Hapettavat aineet
	Savunpoiston laukaisupainike		Nousujohto / syöttöliitin		Paineenalaiset tai nesteytetyt kaasut
	Pääsulku öljy		Rakennuspaloposti		Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet
	Pääsulku sähkö		Pohjoissuuntanuoli		Syövyttävät aineet
	Pääsulku vesi		Väestönsuoja		Akuutisti myrkylliset aineet
	Pääsulku kaasu		Tikkaat		Ympäristölle vaaralliset aineet
	Sähköpääkeskus		Aurinkosähkön hätäkatkaisu		
	Hätäkatkaisin		Sähköautojen hätäseis		
					