

PELASTUSTOIMINNAN KOHDEKORTTI

Kohdekortin tarkoitus	Kohdetiedot helpottavat ja nopeuttavat pelastustoimintaa. Uusiin kiinteistöihin, jossa on automaattinen paloilmoitin ja/tai sammutuslaitos sekä vaarallisia kemikaaleja (ilmoitusraja), on laadittava kohdekortti (kohdepiirros). Vanhojen kiinteistöjen osalta asia käsitellään valvontakäynnin yhteydessä.
Säädösperusta	Pelastuslaki (379/2011) 9§, 12 § ja 82 §, Laki pelastustoimen laitteista (10/2007), Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019
Kohdetietojen toimitus	Kiinteistön omistaja tai haltija täyttää tiedot ja toimittaa kohdetiedot (kohdepiirros) pelastuslaitokselle osoitteeseen kohdekortit.ks@pelastustoimi.fi . Kohdetiedot toimitetaan sähköisessä muodossa (*pdf).

Paloilmoittimen Elinkaarikirjassa (toteutuspyytäkirja) huomioitavia asioita

Kohta: MUUT VAATIMUKSET

Muu: Pelastuslaitokselle toimitetaan tarvittavat tiedot valvotuista tiloista kohdekortilla

Kohta: ILMOITTIMEN LIITTÄMINEN HÄTÄKESKUKSEEN

Paloilmoittimen haltija huolehtii siitä, että pelastuslaitos on saanut käyttöönsä kaikki tarvittavat tiedot valvotuista tiloista kohdekortilla.


KOHDEKORTIN TÄYTTÖOHJEET

Kohdekorttia tehtäessä on huomioitava seuraavia asioita:

- Kohdekortissa käytettävät piirrosmerkit löytyvät tämän ohjeen lopusta, piirrosmerkkien kokoa voi vapaasti muuttaa kohdekortin soveltuvaksi.
- Kohdekortin tulee olla kokoa A3 tai A4.
- Kohdekortin pohjana voi käyttää paloilmoittimen asemapiirrosta tai vastaavaa.
- Ylimääräiset havainnointia häiritsevät viivat ym. tulee poistaa.
- Paloilmoittimella / sammutuslaitteistolla valvottu rakennus rajataan punaisella ääriiviivalla.
- Kohdekortissa tulee olla merkittyinä:
 - o rakennusta sivuavat kadut tai tiet nimineen,
 - o rakennuksen pääkäyttötapa ja enimmäiskerrosluku/korkeus,
 - o sisäänkäynnit/hyökkäystiet punaisin nuolin,
 - o palokunnan putkilukon sijainti,
 - o paloilmotinkeskuksen ja mahdollisten alakeskusten sijainnit,
 - o sprinklerikeskuksen sijainti
 - o muiden mahdollisten sammutus- ja savunpoistolaitteistojen laukaisukeskusten sijainnit,
 - o palokunnan sprinklerisyöttöliittimien sijainnit,
 - o katolle johtavien ulkotikkaiden paikat,
 - o ilmansuuntamerkintä näkyvälle paikalle,
 - o mittajana etäisyyksien arviointia varten,
 - o rakennuspalopostien sijainnit (HUOM. EI ALKUSAMMUTUSKALUSTOA),
 - o katolle tai porraskäytäviin johtavien kuivanousujen sijainnit,
 - o vaarallisten aineiden varastojen tai sijoituspaikkojen sijainnit,
 - o sähköpääkeskuksen/muuntamon sijainti,
 - o ilmanvaihdon, kaasun, veden ja sähköön pääsulkujen sijainnit.



ESIMERKKIPIIRROS

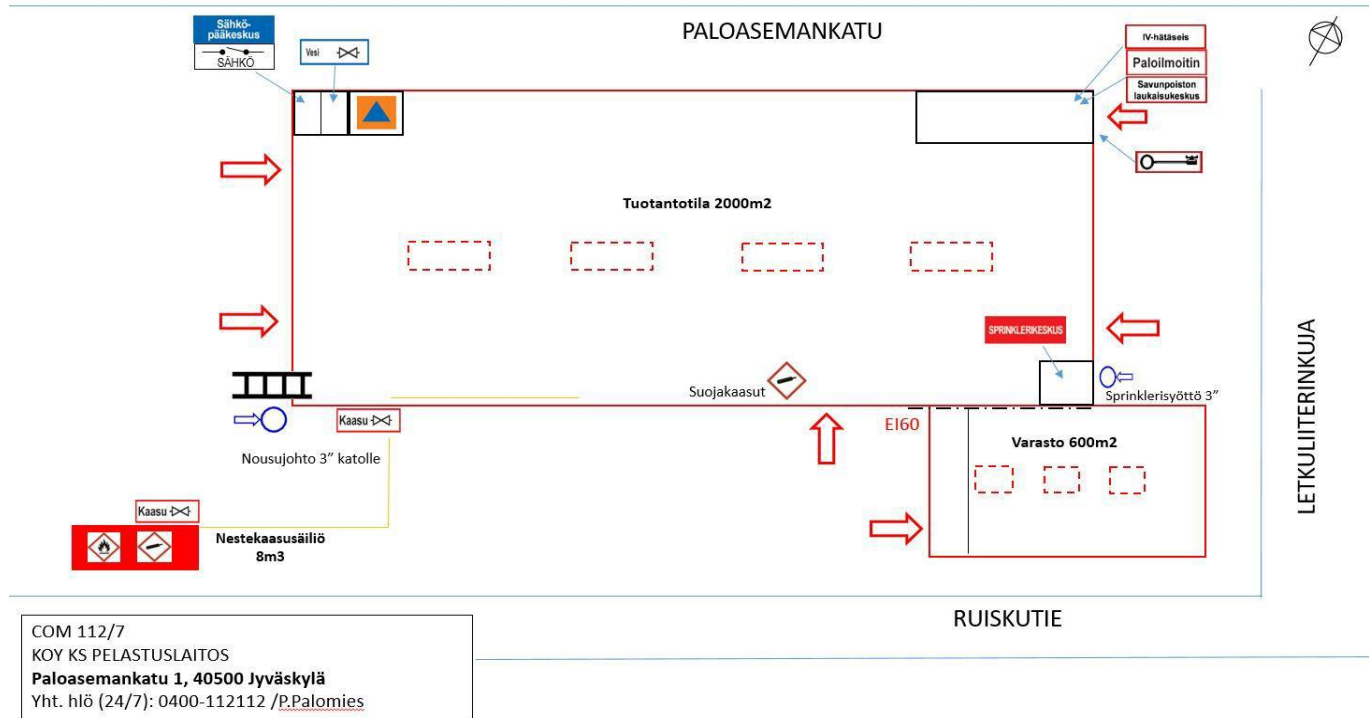


KÄYTETTÄVÄT PIIRROSMERKIT



Palokunnan putkilukko



Palokunnan hyökkäystie



Kaasupullot



Paloilmoitin




Pelastustie



Palavat nesteet



Paloilmoittimen alakeskus



Ilmanvaihtokonehuone



Helposti syttyvät nesteet



Sprinklerikeskus



Ilmanvaihdon hätäseis



Hapettavat aineet



Savunpoiston laukaisukeskus



Savunpoistoluukku



Hapettavat aineet




Savunpoisto laukaisupainike



Nousujohto / syöttöliitin



Paineenalaiset tai nesteytetyt kaasut




Pääsulku öljy



Pääsulku sähkö



Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet



Pääsulku sähkö



Rakennuspaloposti



Syövyttävät aineet



Pääsulku vesi



Pohjoissuuntanuoli



Syövyttävät aineet



Pääsulku kaasu



Väestönsuoja



Akuutisti myrkylliset aineet



Sähköpääkeskus



Väestönsuoja



Akuutisti myrkylliset aineet



Hätäkatkaisin



Tikkaat



Akuutisti myrkylliset aineet



Hätäkatkaisin



Tikkaat



Akuutisti myrkylliset aineet



Ympäristölle vaaralliset aineet