



Pelastuslaitosten tarkastajien jakeluaseman tarkastuslista

Räjähdyksivaarallisissa tiloissa työskentely edellyttää antistaattisten suojavaatteiden, välineiden ja laitteiden käyttöä.

Pvm:

Kohde:

Osoite:

Tarkastuksessa mukana on

1. Nimi: puh: s-posti

2. Nimi: puh: s-posti

Pöytäkirjan jakelu:

Laskutusosoite & Y-tunnus:

Työntekijöiden määrä:

Löytyykö valaistu osoitenumero talon/kiinteistön seinältä? Kyllä

Onko polttoainesäiliöt tarkastettu? Kyllä pvm:

Onko kiinteistössä öljylämmitys: Kyllä

Onko ö-l-laitteisto katsastettu? (nyk.käyttöönottotarkastus) Kyllä

Säiliön määräaikaistarkastus pvm:




Dokumentti	Laadittu pvm	Päivitetty pvm	Kunnossa/puutteita
Pelastussuunnitelma (379/2011 15 §, 407/2011 1 §) -riskienarviointi -toimintaohjeet palo- ja vuototilanteiden varalle (415/1998 38 §)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Räjähdyssuojausasiakirja (390/2005 41-44 §) -tilaluokkapiirroksot	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Huolto- ja kunnossapito-ohjelma (415/1998 38 §, SFS 3352)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Käyttö- ja huolto-ohjeet henkilökunnalle/ manuaalit esim. säännöllisesti tarkastettavat kohteet ja säiliöiden täyttöä koskevat ohjeet (415/1998 38 § & SFS 3352)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Huoltotoimenpiteiden dokumentointi (esim. kaivojen tyhjennystodistukset, hihnojen vaihdot, läpivientien tiivistykset) (SFS 3352)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Testipäiväkirja (esim. öljynerottimen hälytykset, hätä-seis -painikkeet) Hiekanerottimet ja öljyn-/polttoaineenerotuskaivot on huollettu ja kuntoa seurataan kunnossapito-ohjelman mukaisesti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Koulutuspäiväkirja (henkilökunnan koulutukset) 415/1998 39 § & 390/2005.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet 379/2011 4 §, 14 §, 15 §, 40/2011 1 § & 2 §, 390/2005 7 §)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Polttonestesäiliöiden sisällön kirjanpito (415/1998 34 §)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jos varastoja	Osastointi	palo-ovet	kemikaalimäärät	varoitukset.
Jos kauppa:	Onko aerosoleja	palavia nesteitä?		

Ulkona/kierros

Nestekaasu

- kaapit (montako)
- lukitus
- varoituserkinnät
- Ex-merkintä
- tyhjt- ja täydet-kyllit
- lähellä käsiammutin & kyltti
- kaasukaapin ulkopinnasta 1,5 metrin etäisyydellä on tilaluokka 2
- pysäköintikielto kaappien edessä => keltainen viiva kaappien ympärillä väh. 1.5 m tai pysäköinnin kieltevä P-merkki

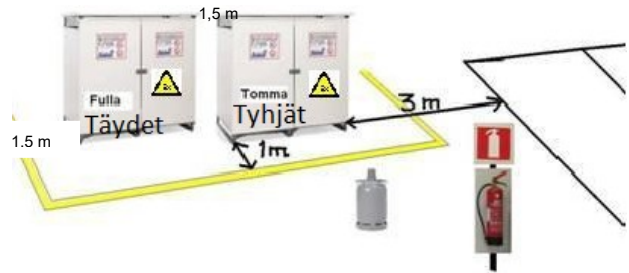

(jos seinässä kiinni, korkeintaan 1000 kg, vähintään 1 metri poistumisteiden aukkoihin, oviin ja ikkunoihin, seinä EI60:n kuuluvista osastoivista rakennusosista) (Perustelut rakennukset ja rakenteet, laitteistot ja laitteet: 390/2005 13 § & 15 §). Jos kaasupullot ovat seinustalla, niin 1,5 m säteellä ei saa olla sähkölaitteita (valaisimet, pistorasiat/lämpötolpat ym.) elleivät ne ole EX-luokitettuja tilaluokka 2 mukaan.

(Nestekaasukaapit perustelut: 415/1998 12 §, 858/2012 24 §).

Mittarikenttä

- varoitus- ja kieltomerkinnt sekä vaaraominaisuuksia kuvaava teksti (SFS 3352, liite B), hätäseis ja sen opaste
- yhteystiedot, toiminnanharjoittajan puhelinumero (24/7), hätänumero 112
- jakeluaseman osoitenumero





- käsisammutin vähintään luokkaa 27A144BC ja opaste
- imeytysainetta 50-100 l
- imeytysaineen levitykseen lapio tai äyskäri, keräilyyn harja ja jätessäkkejä
- Mittarikentät/pumput/hätäseis/opasteet:

415/1998 27 § 35 § & 675/1993.

Käsiammutin perustelut: 415/1998 36 §.

Imeytysaineet perustelut: 415/1998 37 §

& SFS 3352.

suositus: jätessätiat umpinaisia ja palamattomia

-
-



DIESELÖLJY – DIESELÖLJA

SISÄLTÄÄ:

Kaasuöljyä, täsmennämätön

Sytyvä neste ja höyry.
Voi olla tappavaa niällynä ja joutuessaan hengityselöihin. Arsyttää ihoa. Haitallista hengitettynä. Epällään aiheuttavan syöpää. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Suojae lämmötkipinöitä/avokulfele/kuumilla pinnöilla. – Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteyttä MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkärin. Ei ota oksennuttua. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Vältä tervä päästämistä ympäristöön.

INNEHÄLLER:

Gasolja, ospecificerad

Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förärling om det kommer ner i lufvärgarna. Irriterar huden. Skadligt vid inandning. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

För inte utsättes för värme/strålar/öpen lågaffehet ytor. – Rökning förbjöden. Undvik att andas ångor. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE krökning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik utsläpp till miljön.



VAARA – FARA

OPK 2012





Säiliöiden ilmaputket

- varoitus- ja kieltomerkinnät
- Ex-kyltti
- polttoainekyltit
- törmäyseste ja/tai pysäköinnin kieltävä merkki
- öljynerotin- ja sulkukaivojen sijaintikartta
- Säiliöiden ilmaputket, perustelut: 415/1998 35 §



Täyttölaatikko/-kaivo/-kaukalo

- täyttöputket lukittu
- ylitäytönestimet
- Ex-kyltti
- polttoainekyltit
- säiliön tilavuus ja nro
- puhdas pohja
(ei nestettä pohjalla)
- täyttölaatikko
tiivis ja siisti
- Täyttölaatikot perustelut:

415/1998 35 §



Öljynerotinkaivo ja sulkukaivo

- öljynerotinkaivon kansi keltainen
- sulkukaivon kansi sektoreittain keltainen
- kaivoissa Ex-kyltit
- sulkukaivossa sulkukahva
- auki/kiinni-kyltti
- vääntökara, riittävän pitkä
- onko jatkovarsi kaivossa?



Öljynerotuskaivo



Sulkukaivo





Säiliöiden hoitokuilut

- kuvaesimerkki ->



Hiekanerottimet

- kaivoissa EX-kyllit

Sähkölaitteistot

- potentiaalintasaus ja maadoitus, maadoitustappi ja sen opaste
- maadoituksen toimivuuden mittaus määrävälein?
- sähkölaitteistojen tarkastuspöytäkirjat kunnossa (10 v)?
- sähkölaitteiston huolto- ja kunnossapito dokumentoitu?



Maanpäälliset säiliöt

- varoitusmerkit (palava, ympäristövaara ja terveydelle vaarallinen) sekä avotulenteko ja tupakointi kielletty
- polttoaineen nimi
- ei palavaa materiaalia 5 m vyöhykkeen sisällä



Muita perusteluita:

Maanpäällisten säiliöiden sijoitus & veneasemat: 415/1998 8 §, 10 §

Jakeluaseman rakennukset: 415/1998 luku 7, huolto- ja pesuhalli 415/1998 29 §.

Akkujen lataus: 415/1998 30 §, ilmanvaihto 415/1998 31 § & 856/2012 40 §.

Jakelualueen katos: 415/1998 32 §.

Huomioita tarkastuksella