OBJEKTSKORT OCH OBJEKTSRITNING SOM SKA LÄMNAS TILL RÄDDNINGSVERKET

Anvisning för utarbetande av ett objektskort och en objektsritning

Inom området för Räddningsverket i Östra Nyland upprättas ett objektskort och en objektsritning för sådana objekt som har en automatisk brandlarmanläggning, automatisk släckningsanordning och/eller brandtekniskt rökventilationssystem som är kopplade till nödcentralen. Räddningsverket använder objektskortet i olyckssituationer.

Objektsinformationen består av två dokument: ett objektskort och en objektsritning.
Objektskortet som ska fyllas i kan laddas ner som en separat fil på räddningsverkets webbplats på https://pelastustoimi.fi/sv/ita-uusimaa/lomakkeet/sv

Ritningarna i och anvisningarna för objektsritningen presenteras i detta dokument.

Leverans av objektskortet och objektsritningen

Objektskortet och objektsritningen skickas till adressen palotarkastaja@porvoo.fi

Rättslig grund

Räddningslagen (379/201) 12 § och 14 §, Lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007).

Uppgifterna som ska anges i objektsritningen

När man utarbetar en objektsritning ska följande beaktas:

- Objektsritningen ska vara av storlek A4 eller A3.
  Som font används till exempel ”Arial” med stora bokstäver. Fonten ska vara av sådan storlek att den kan läsas med beaktande av arkets storlek.
- Objektskortet ska sparas så att texterna är rättvända när kortet öppnas.
- Objektsritningen kan basera sig på en situationsplan eller motsvarande, men alla överflödiga streck (arkitekturanteckningar) ska raderas (framför allt ska man komma ihåg att kortet ska kunna öppnas snabbt).
- Gator eller vägar som tangerar byggnaden ska märkas ut (vägnamn) eller alternativt ska objektet identifieras exempelvis på en områdeskarta.
- I ritningen ska ingå en måttskala för att kunna uppskatta avstånd.
- Nordlig riktning uppåt/snett uppåt.

Mer information

Mer information om objektskortet eller objektsritningen ges av objektets brandinspektör eller den jourhavande brandinspektören. Kontaktuppgifterna finns på räddningsverkets webbplats.

Symbol	Symbolförklaring	Tilläggsinformation
	Räddningsverkets nyckelförvar.	Nyckel till ytterdörren på ytterhöljet och ruttnyckel till vindfånget eller bredvid brandlarmanläggningen (FA:s anvisning om räddningsverkets nyckelförvar).
PALOILMOITIN	Brandlarmcentral/ brandlarmets undercentral	I samband med bilden ska det specificeras om det är fråga om huvudcentralen eller en undercentral.
	Områdena skyddade med brandlarm	Områdena skyddade med brandlarm färgas med blågrått.
SPR-KESKUS	Sprinklercentral	Alternativ symbol
SPR	Sprinklermatning	Alternativ symbol
	Områdena skyddade med släckningsanordningar	Områdena skyddade med släckningsanordningar ringas in med en rosa linje, om fastigheten delvis är skyddad.
SAVUNPOISTO-LAUKAISUKESKUS	Utlösningscentral för rökventilation /-knapp	I samband med symbolen ska betydelsen av utlösning av rökventilation preciseras, om det finns risk för missförstånd.
SPL	Röklucka	Olika rökventilationsområden eller -sektorer kan skiljas åt med olika beteckningar, t.ex. SL1, SL2 osv.
	Områdena skyddade med gassläckningsanläggningar	
EI30	Brandsektionsgräns	I samband med symbolen ska det läggas till en text om brandsektionens egenskaper, t.ex. EI30 eller EI60
	Lyftplats som har planerats för skylift	På den plats som reserverats för skylift ska det beaktas att konstruktionerna under platsen tål skyliftens vikt och punktlast. Platsen ska fastställas tillsammans med räddningsverket.
	Norriktningspil	
	Räddningsvägens trafikled	
PELASTUSTIE	Räddningsväg	
	Räddningsverkets släckningsväg	Inom pilen preciseras vid behov ”Y” = uppåt (ylös) och ”A” = nedåt (alas).

	Brandpost (tilläggsvatten för släckning)	I fastigheten finns brandposter och kommunala brandvattenkällor som är avsedda för att användas av brandkåren. I samband med symbolen ska ges en mer detaljerad beskrivning av vattenkällan.
	Stigarledning (torr/våt)	
	Samlingspunkt	
	Skyddsrum	
	Fasta stegar	T.ex. ytterstegar som leder till taket
IV-KONEHUONE	Ventilation – maskinrum	
IV-HÄTÄSEIS	Ventilation – nödstopp	
SÄHKÖPÄÄKESKUS	Elhuvudcentral/elcentral	
	Huvudbrytare: el	
	Solelsystem	Placeringen av avbrytarna för både solpanelerna och solelsystemet ska märkas ut.
KAASU	Huvudavstängningsventil: gas	Bredvid märket ska specificeras den gas vars avstängning ventilen gäller.
ÖLJY	Huvudavstängningsventil: olja	
VESI	Huvudavstängningsventil: vatten	
PAINEILMA	Huvudavstängningsventil: tryckluft	
HAPPI	Huvudavstängningsventil: syre	
	Vatten kan inte användas för släckning	Objekt där det inte är tillåtet att använda vatten för släckning.
TEKSTITEKSTITEKSTI	Texter, andra som vanligtvis påverkar räddning	Om skylt inte finns bland ovannämnda. Röd kant, vit bakgrund och text med stora svarta bokstäver.

	Farliga ämnen
	Brandfarligt
	Oxiderande
	Gaser under tryck
	Miljöfarliga kemikalier
	Sprängämne
	Frätande
	Akut toxicitet
	Hälsoskadligt
	Strålrisk
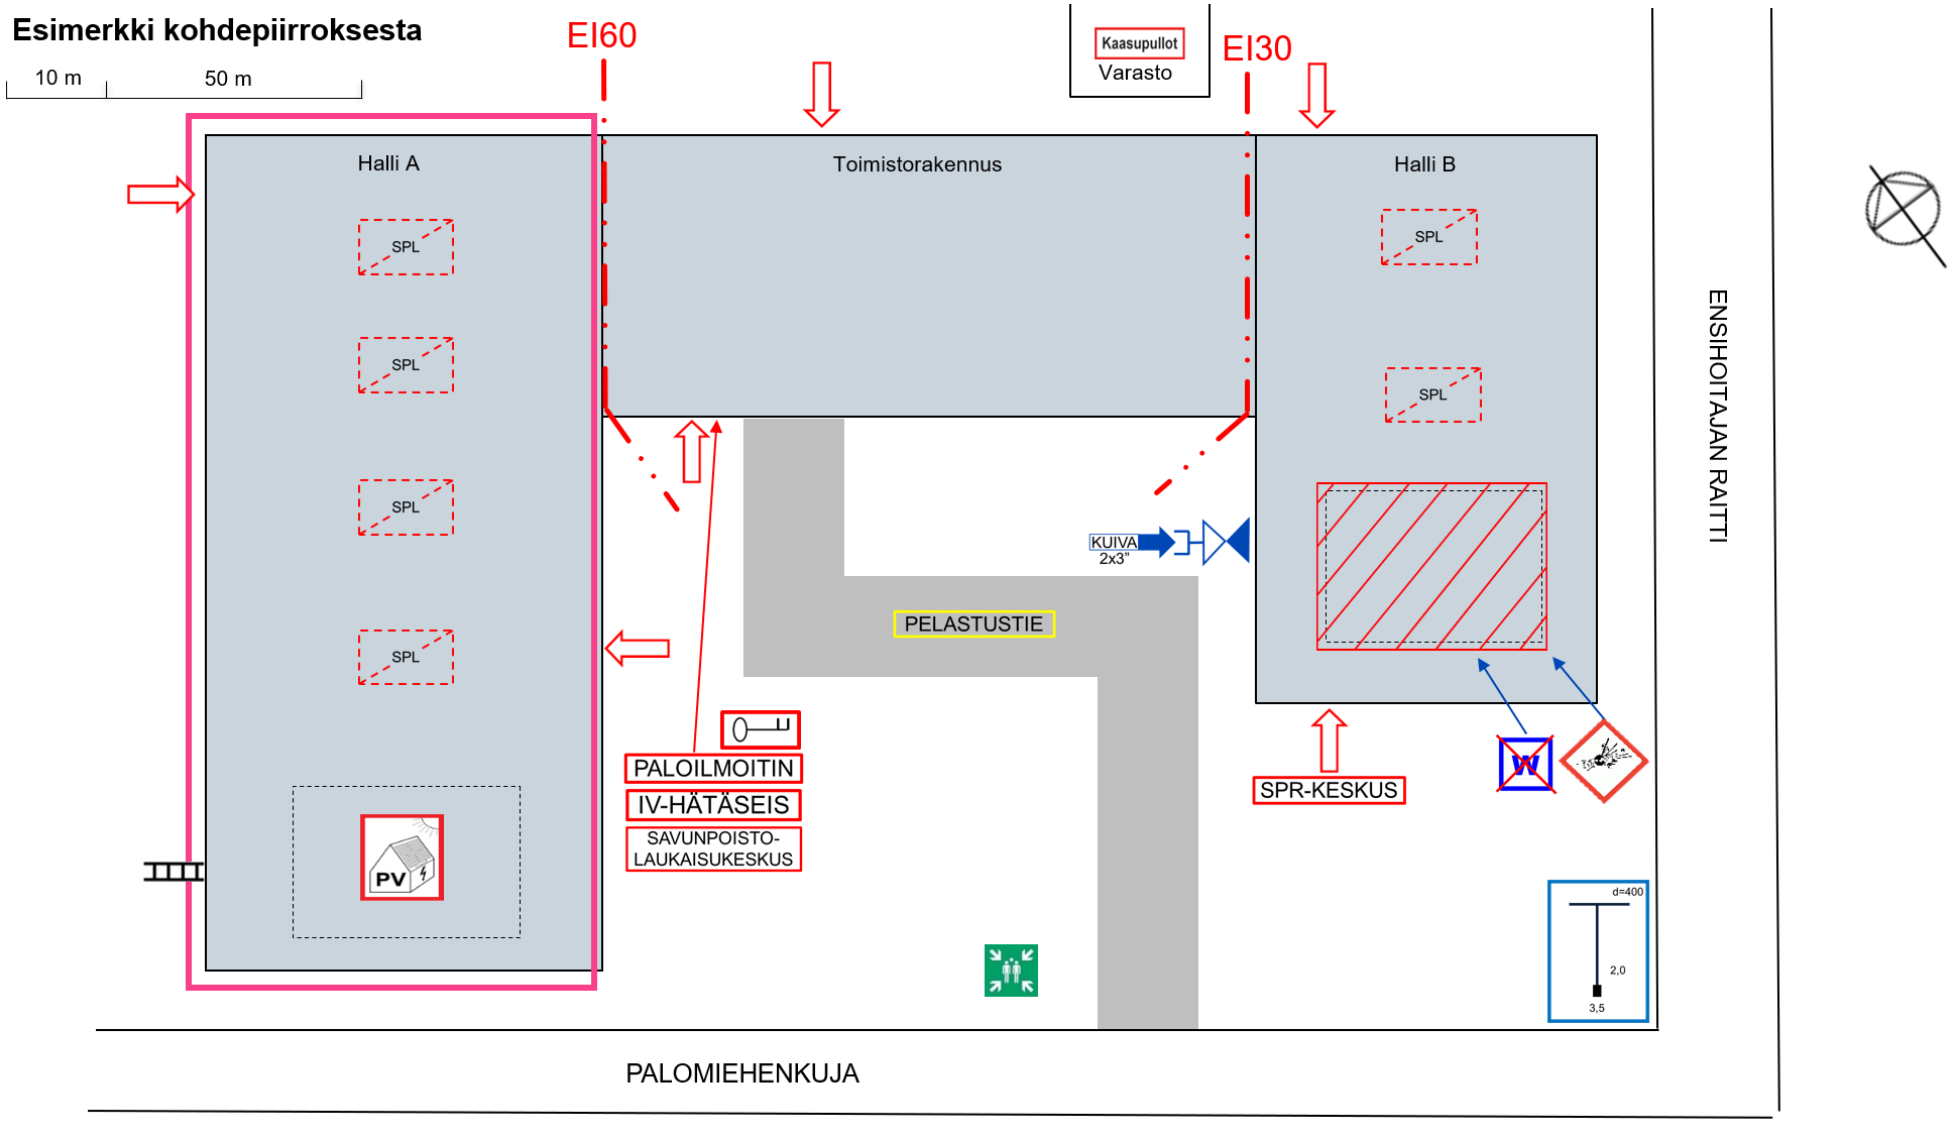
Esimerkki kohdepiirroksesta